


ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

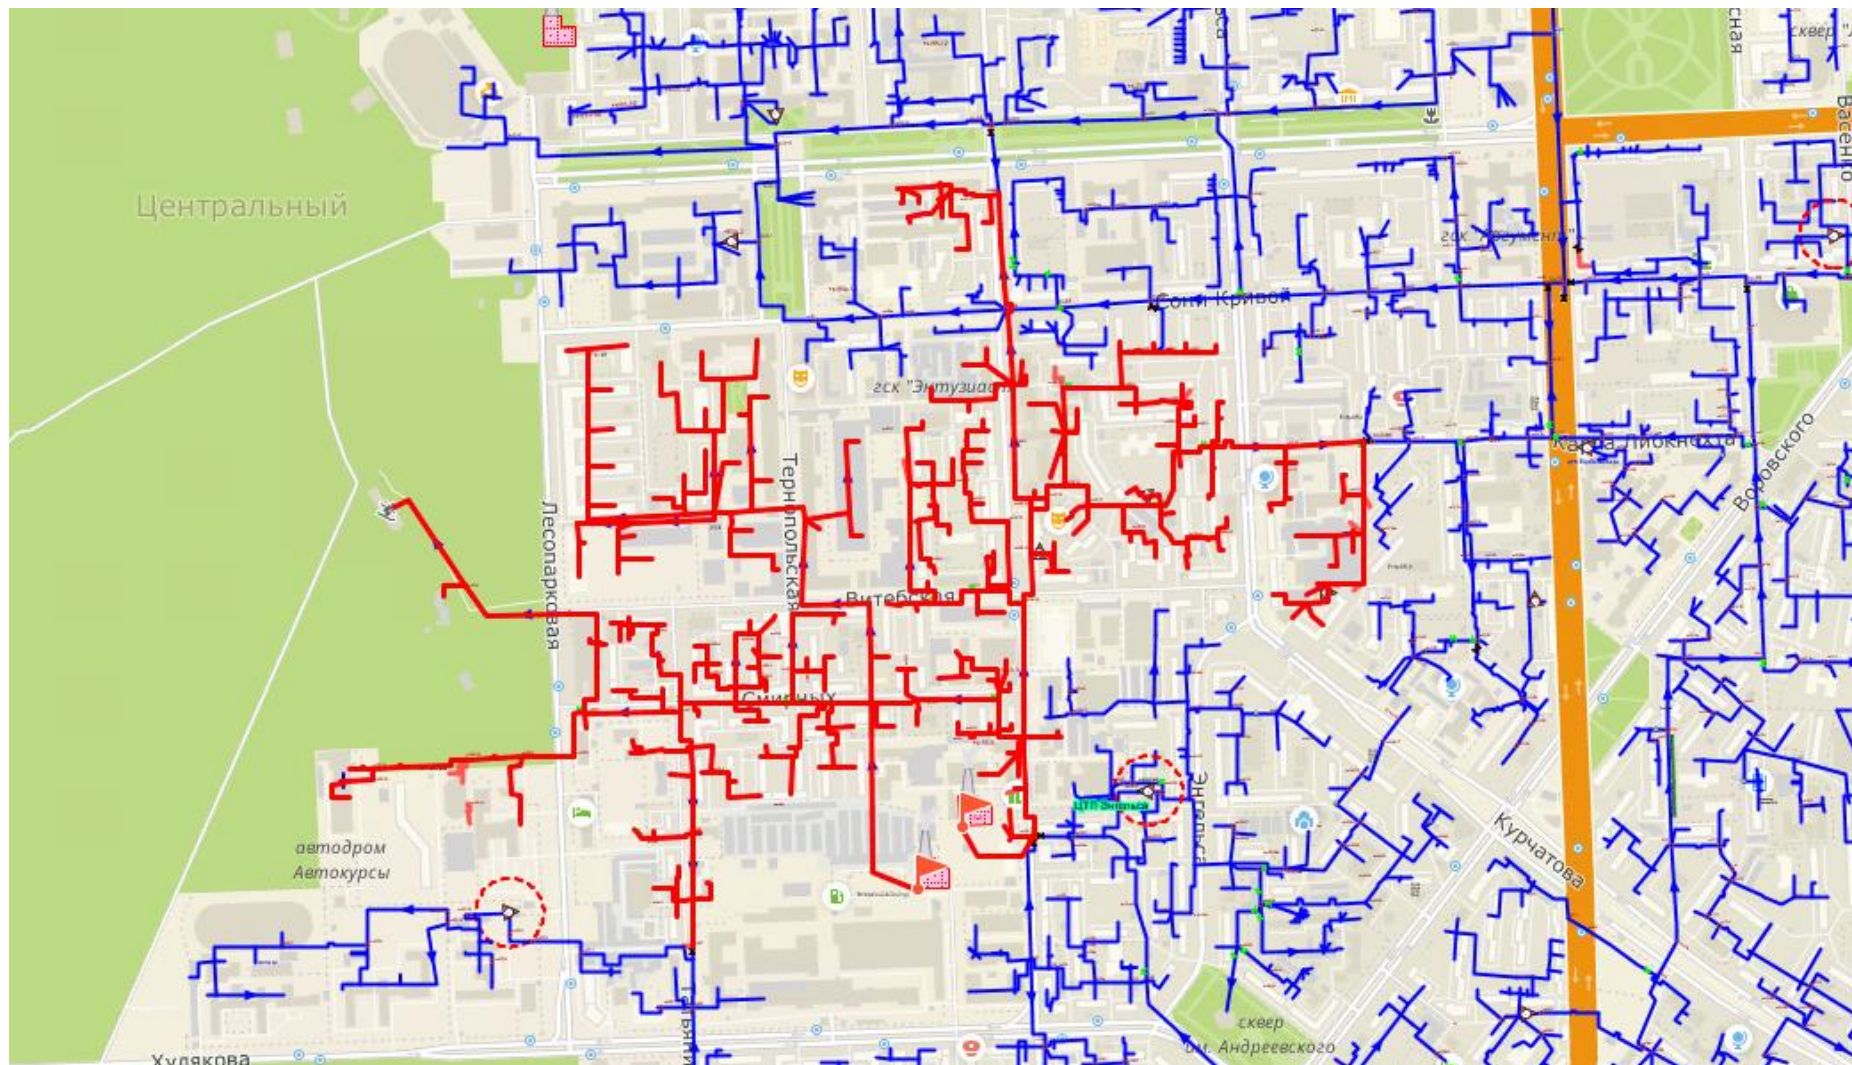

Контур ВК«Западная» Дата — 13.04.2023

Безопасность

На период испытаний будет отключено горячее водоснабжение у потребителей, попадающих в контур испытаний.

Также будет отключено теплоснабжение школ, детских дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения.

В случае неисправности внутридомовых теплообменников в кранах возможно появление горячей воды сверхнормативной температуры — включайте холодную воду и постепенно добавляйте горячую.

О повреждениях внутридомовых систем теплоснабжения следует сообщать в управляющую компанию.



Телефон оперативно-
диспетчерской службы
АО «УСТЭК-Челябинск»

246-40-00