



**УСТЭК**

УРАЛО-СИБИРСКАЯ  
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
КОМПАНИЯ-ЧЕЛЯБИНСК


**Перечень участков тепловых  
сетей АО «УСТЭК-Челябинск»,  
подлежащих реконструкции  
и капитальному ремонту  
в 2020 году**

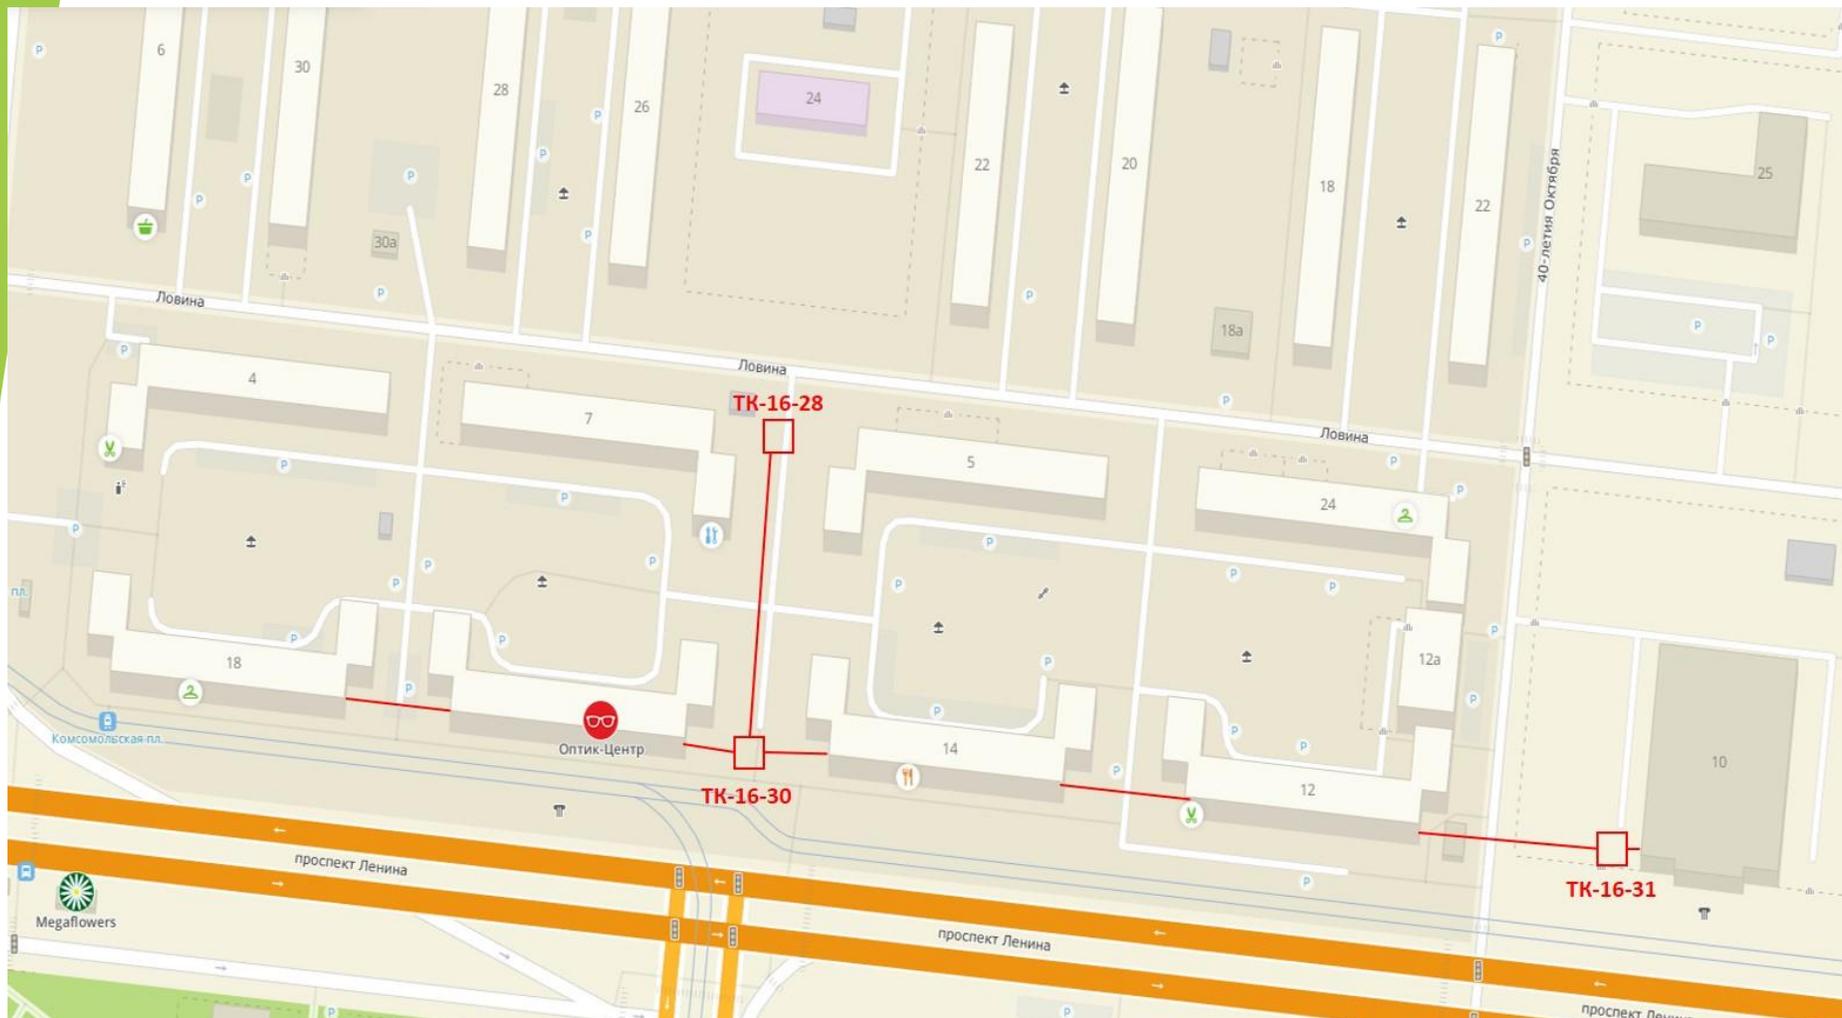


**Участок т/м ЧТЭЦ-2-Бажова от ТК-16-28 до жилого дома №18 по пр. Ленина и до дома №10 по пр. Ленина Ду=150/100 мм, L=278/271 м.**

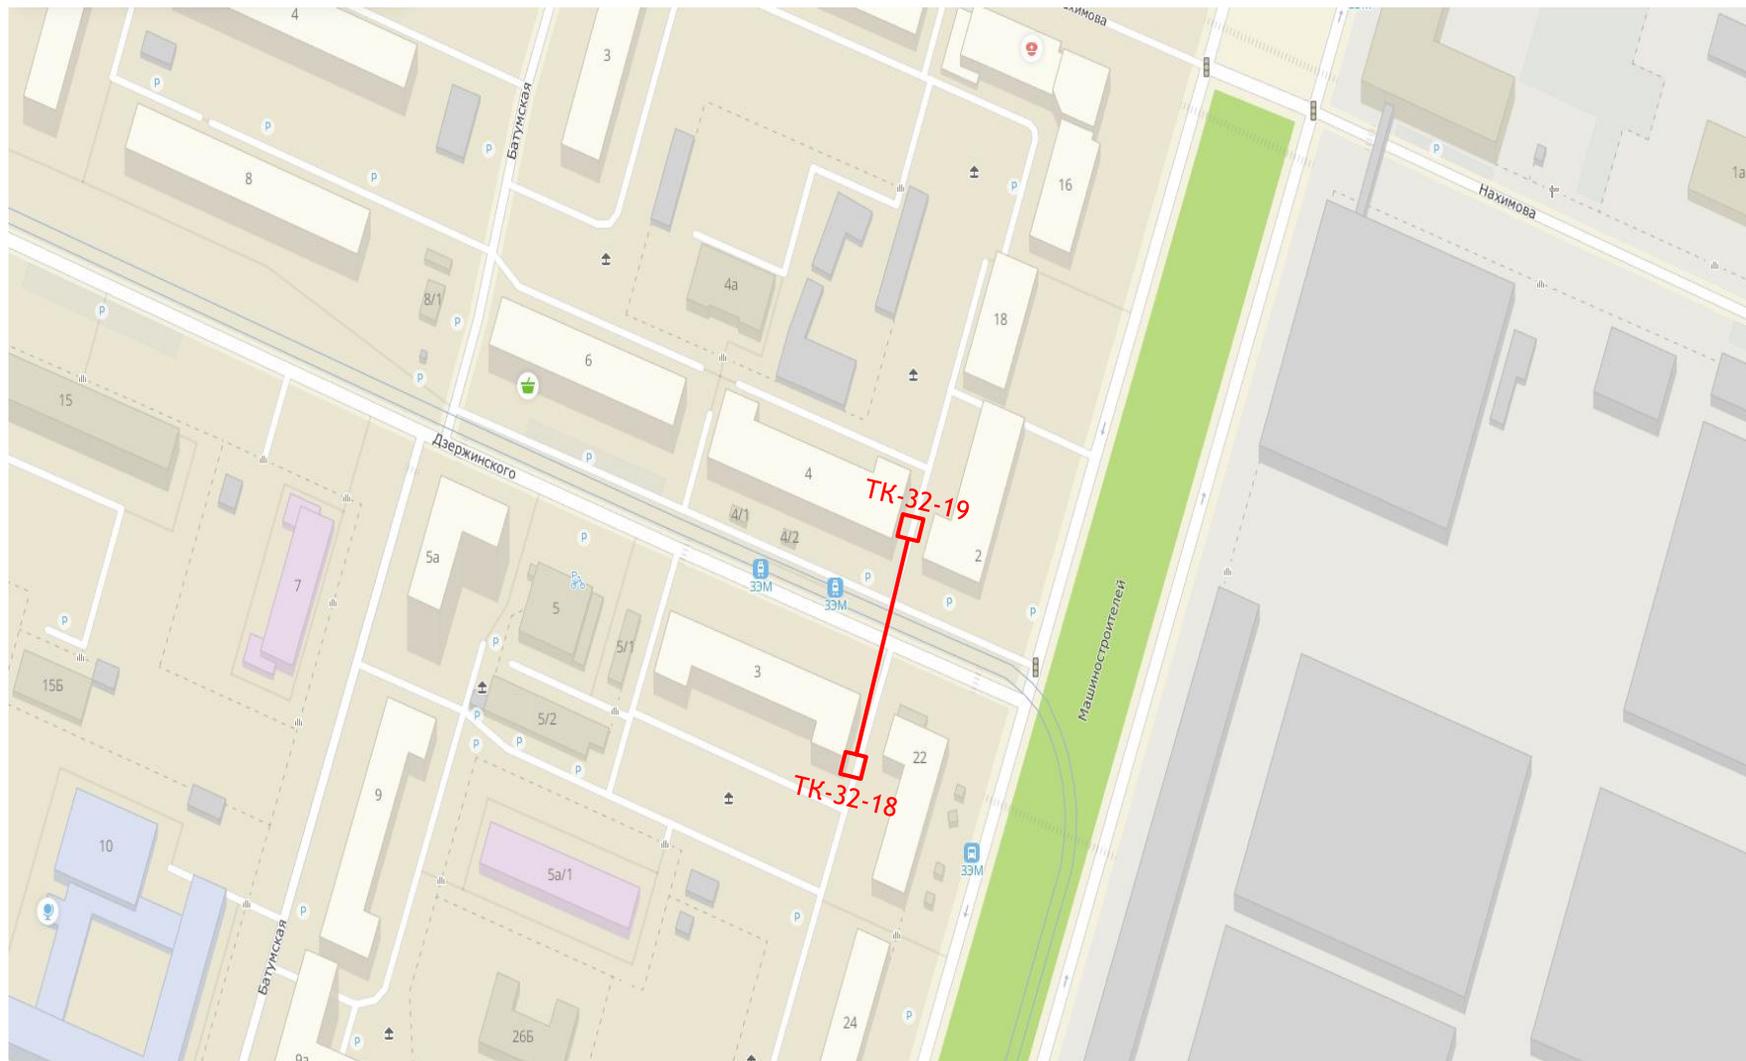


**Участок тепловой сети от ТК-32-18 до Т.32-19  
по ул. Машиностроителей Ду=200 мм, L=70 м.**

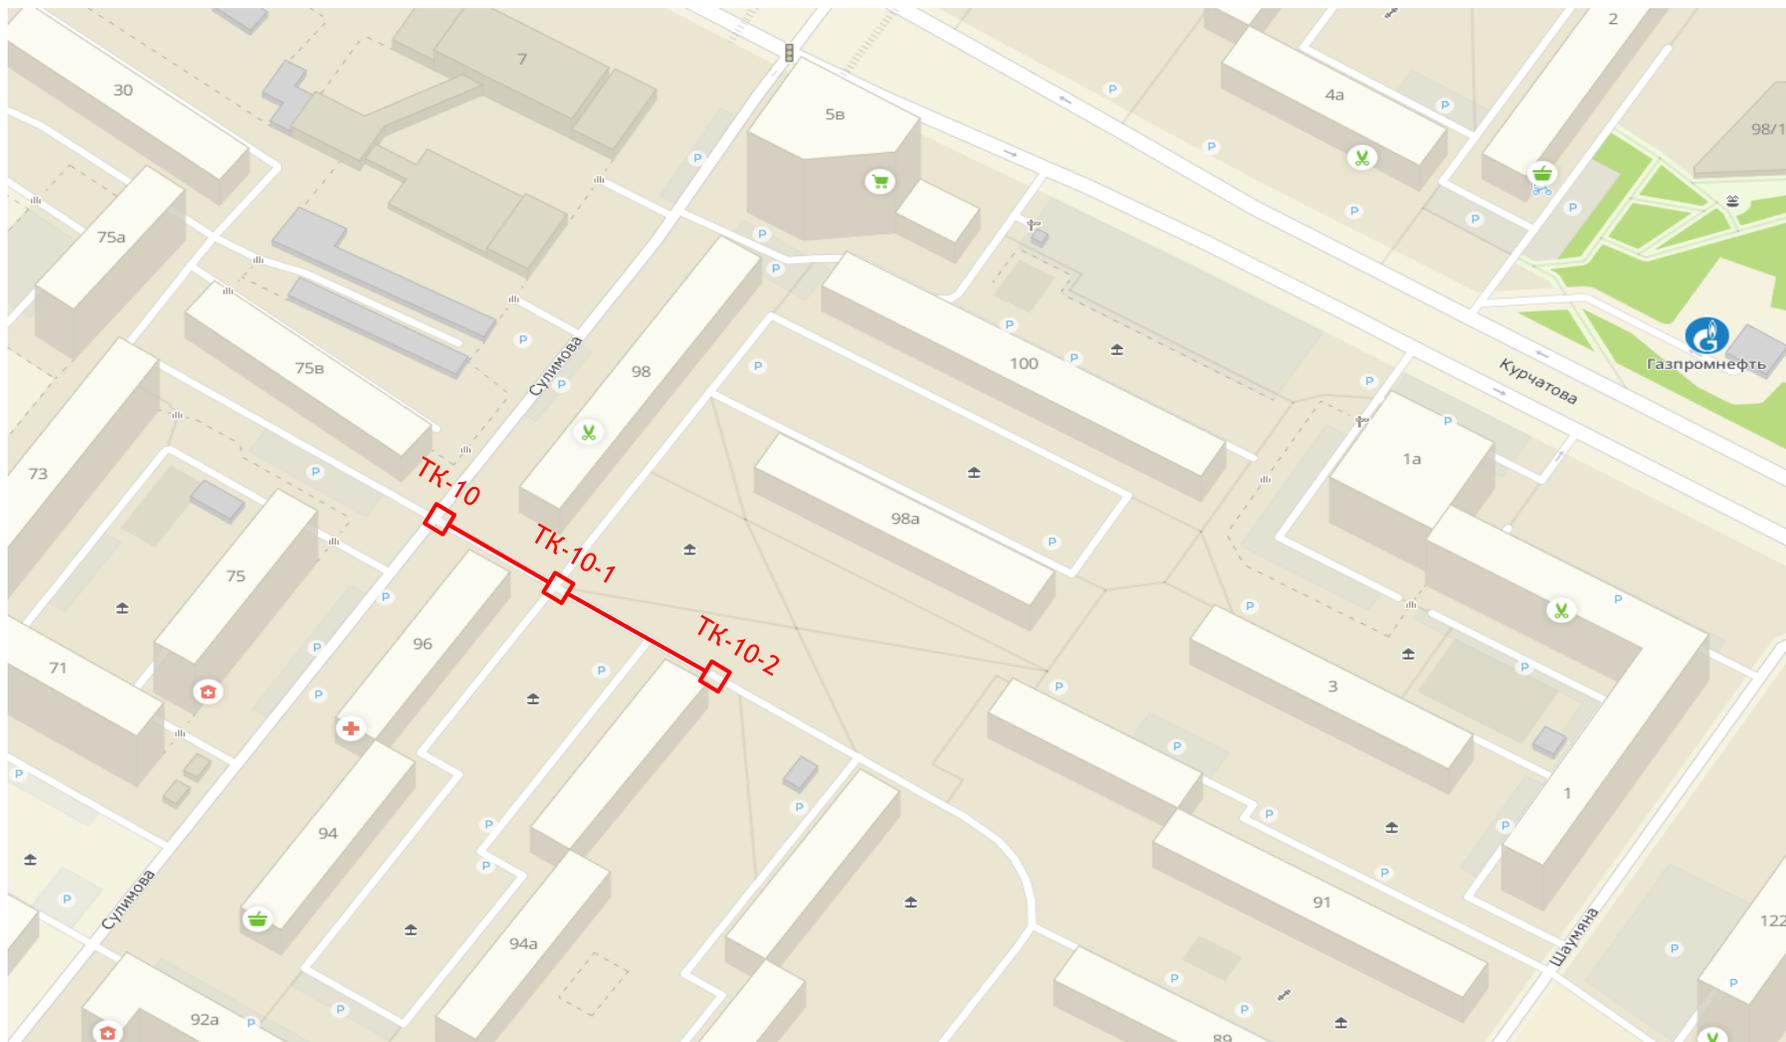


**Участок тепловой сети от ТК-10 до ТК-10-2 по ул. Сулимова  
Ду=300 мм, L=80 м.**

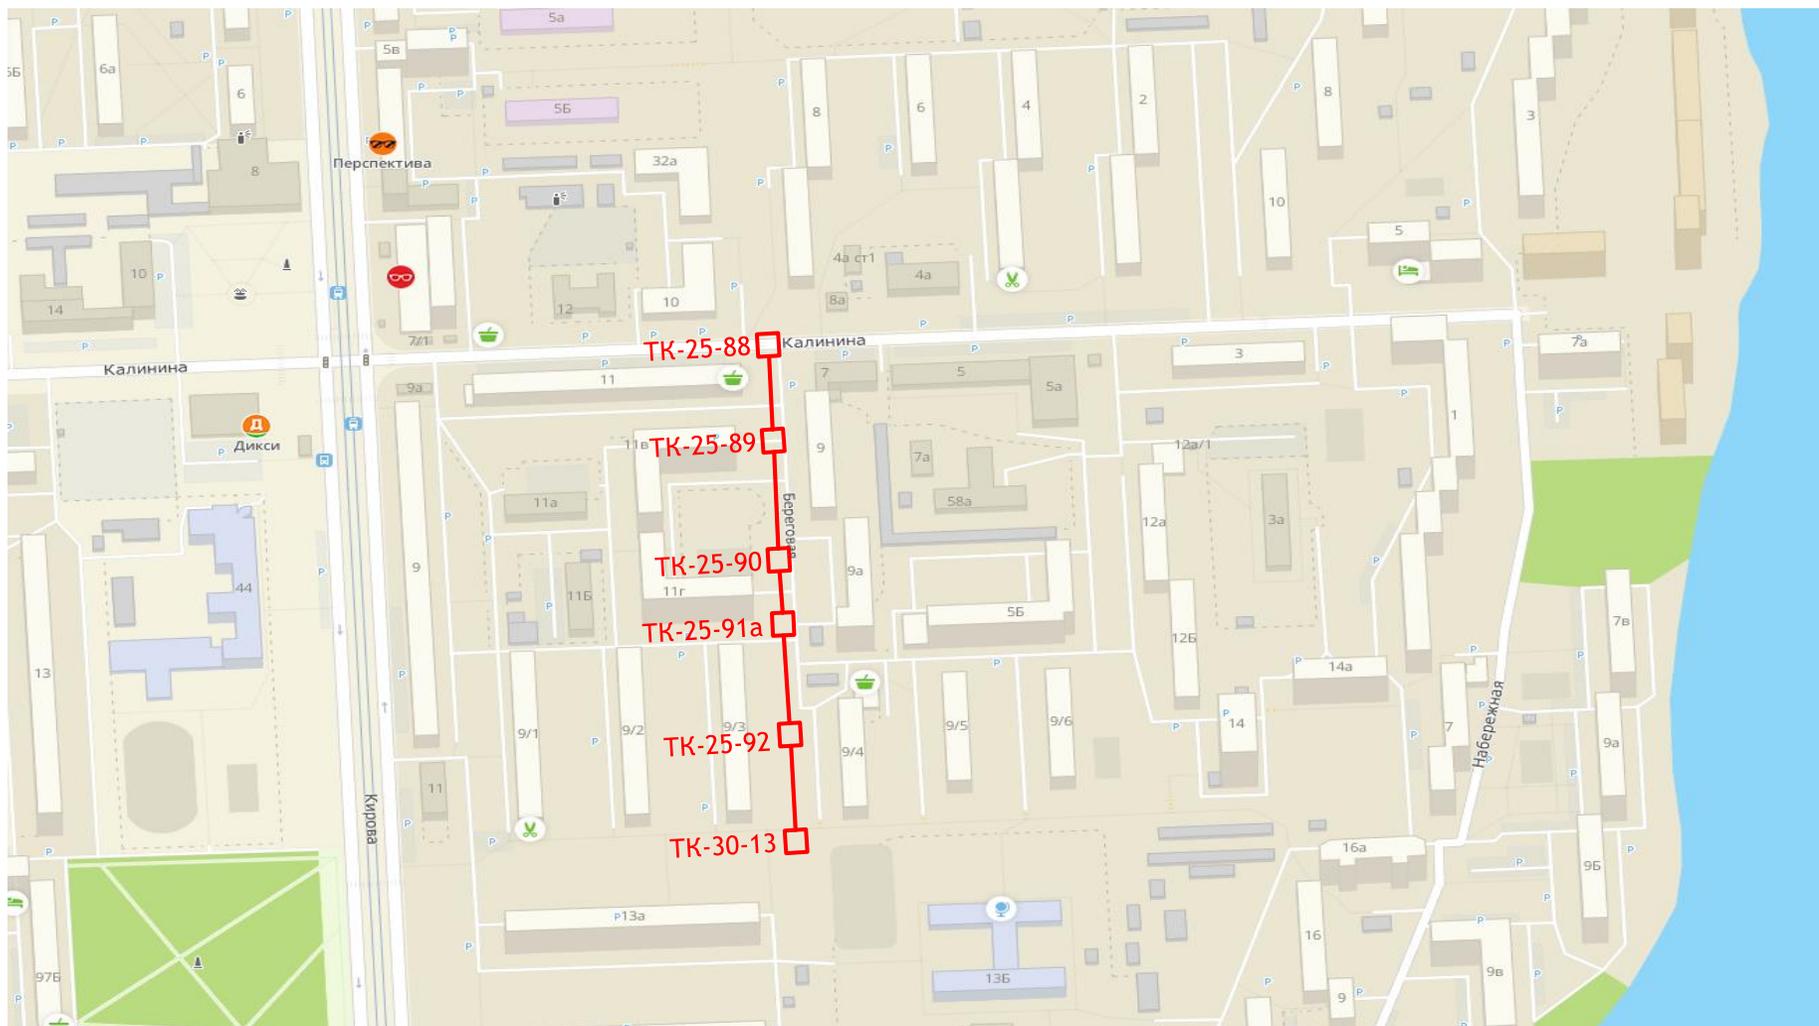


**Участок тепловой сети 1 т/м ЧТЭЦ-4 от ТК 25-88 до ТК 30-13  
по ул. Береговая Ду=300 мм, L=329 м.**

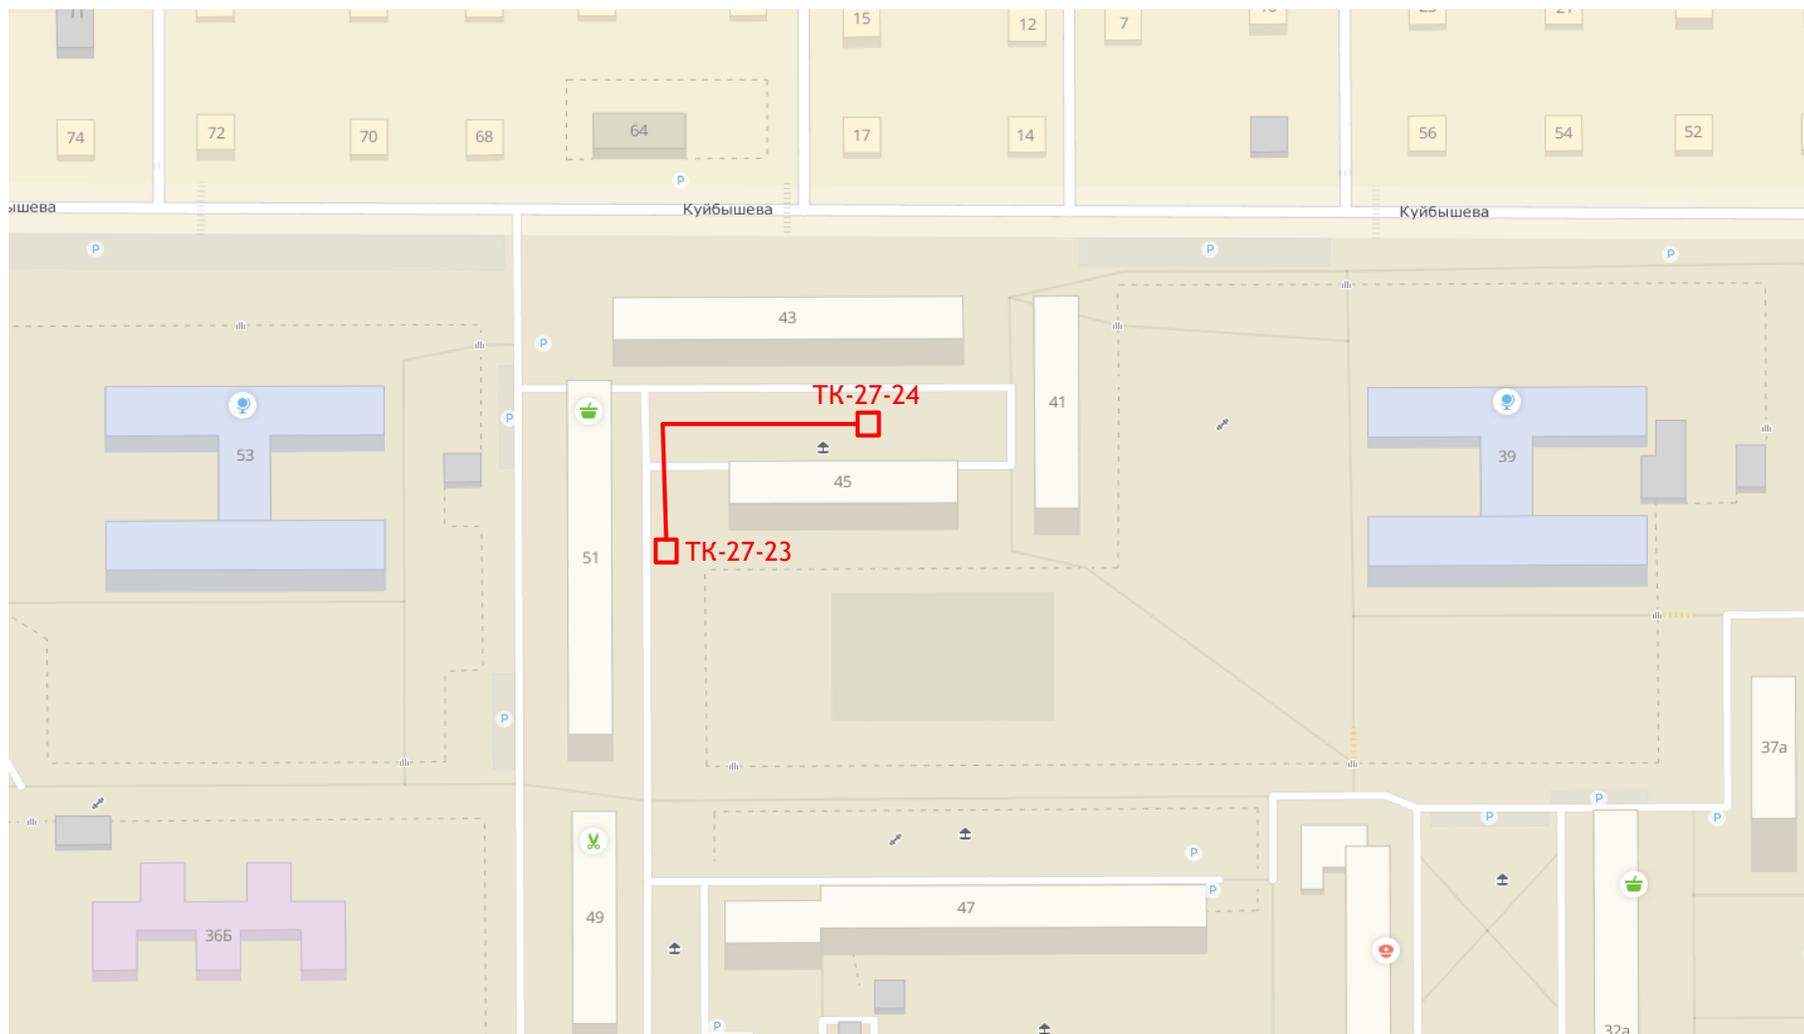


**Участок тепловой сети 1 т/м СЗК от ТК 27-23 до ТК 27-24  
по ул. Куйбышева м-н 4 Ду = 150 мм, Lк=96,7 м.**

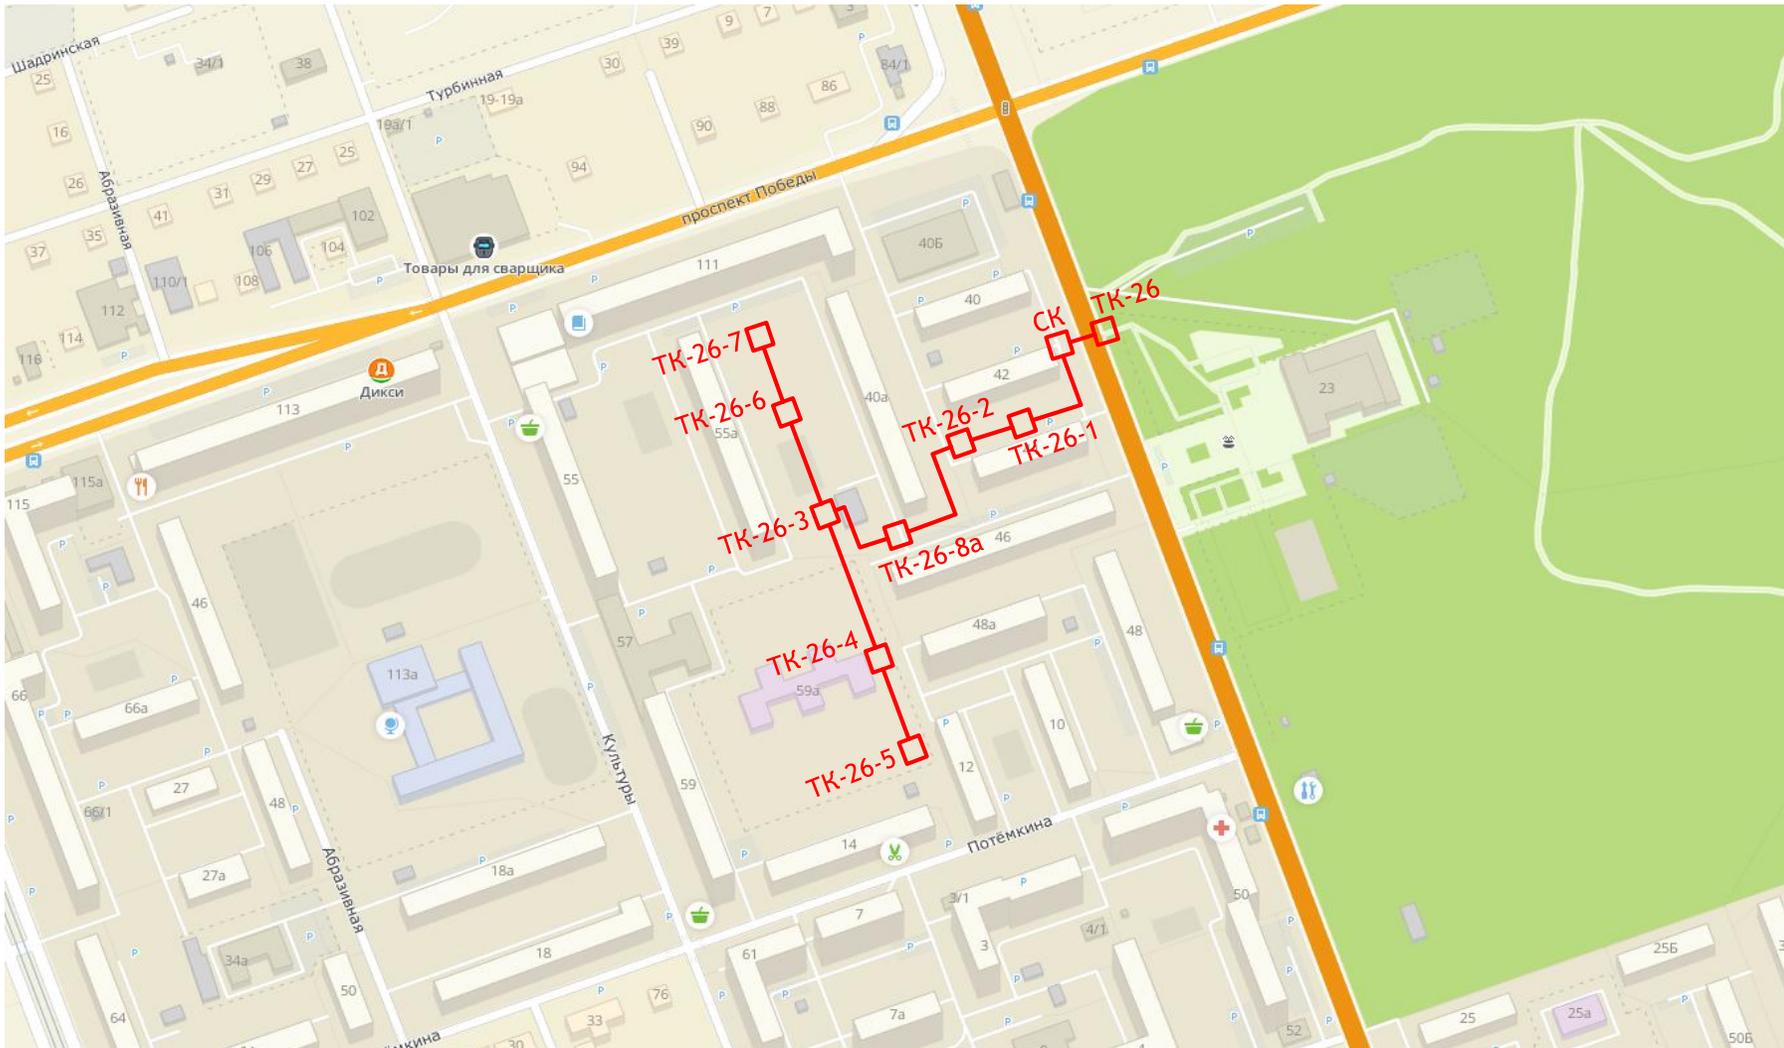


**Участок 1 т/м ЧТЭЦ-3 по ул. Героев Танкограда от ТК-26 до ТК-26-7 и до ТК-26-5 Ду=250 мм, Lк=598 м.**

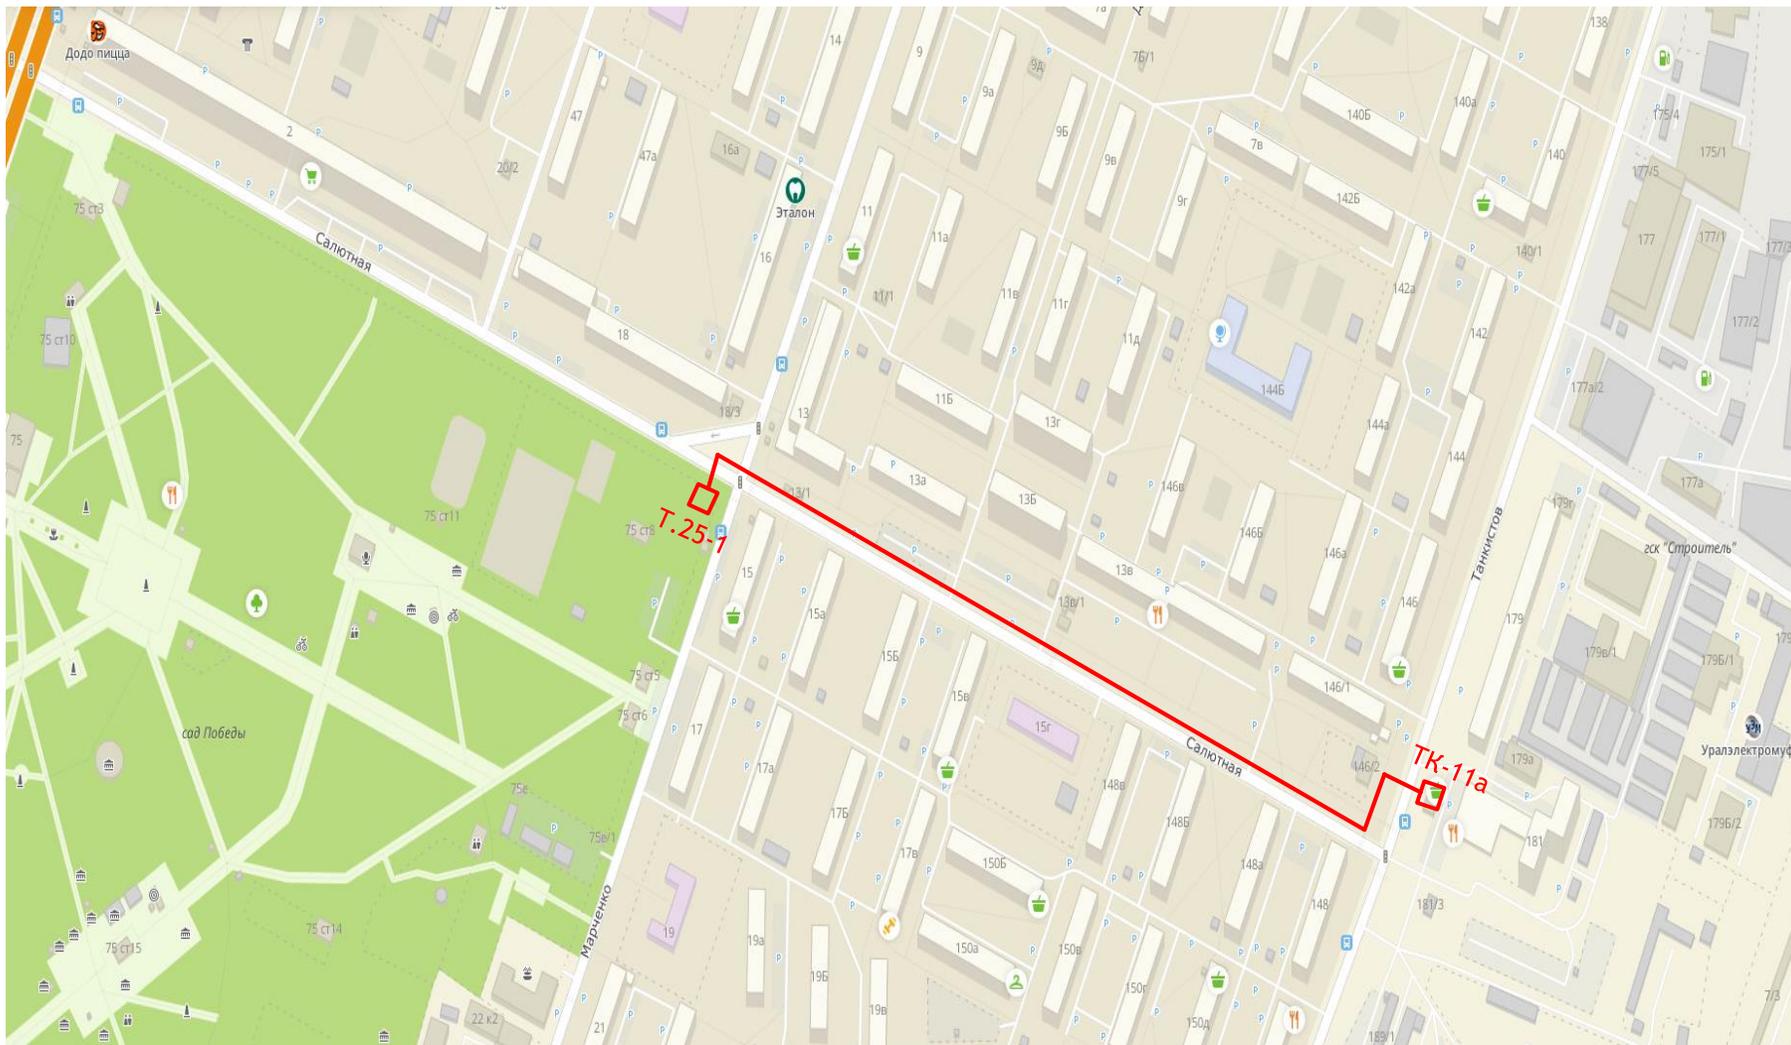

**Участок т/м ЧТЭЦ-2-Бродокалмак ТК-11А – ТК-22 – Т.25-1  
по ул. Салютная Ду=800мм, Lк=607м в ППУ изоляции.**

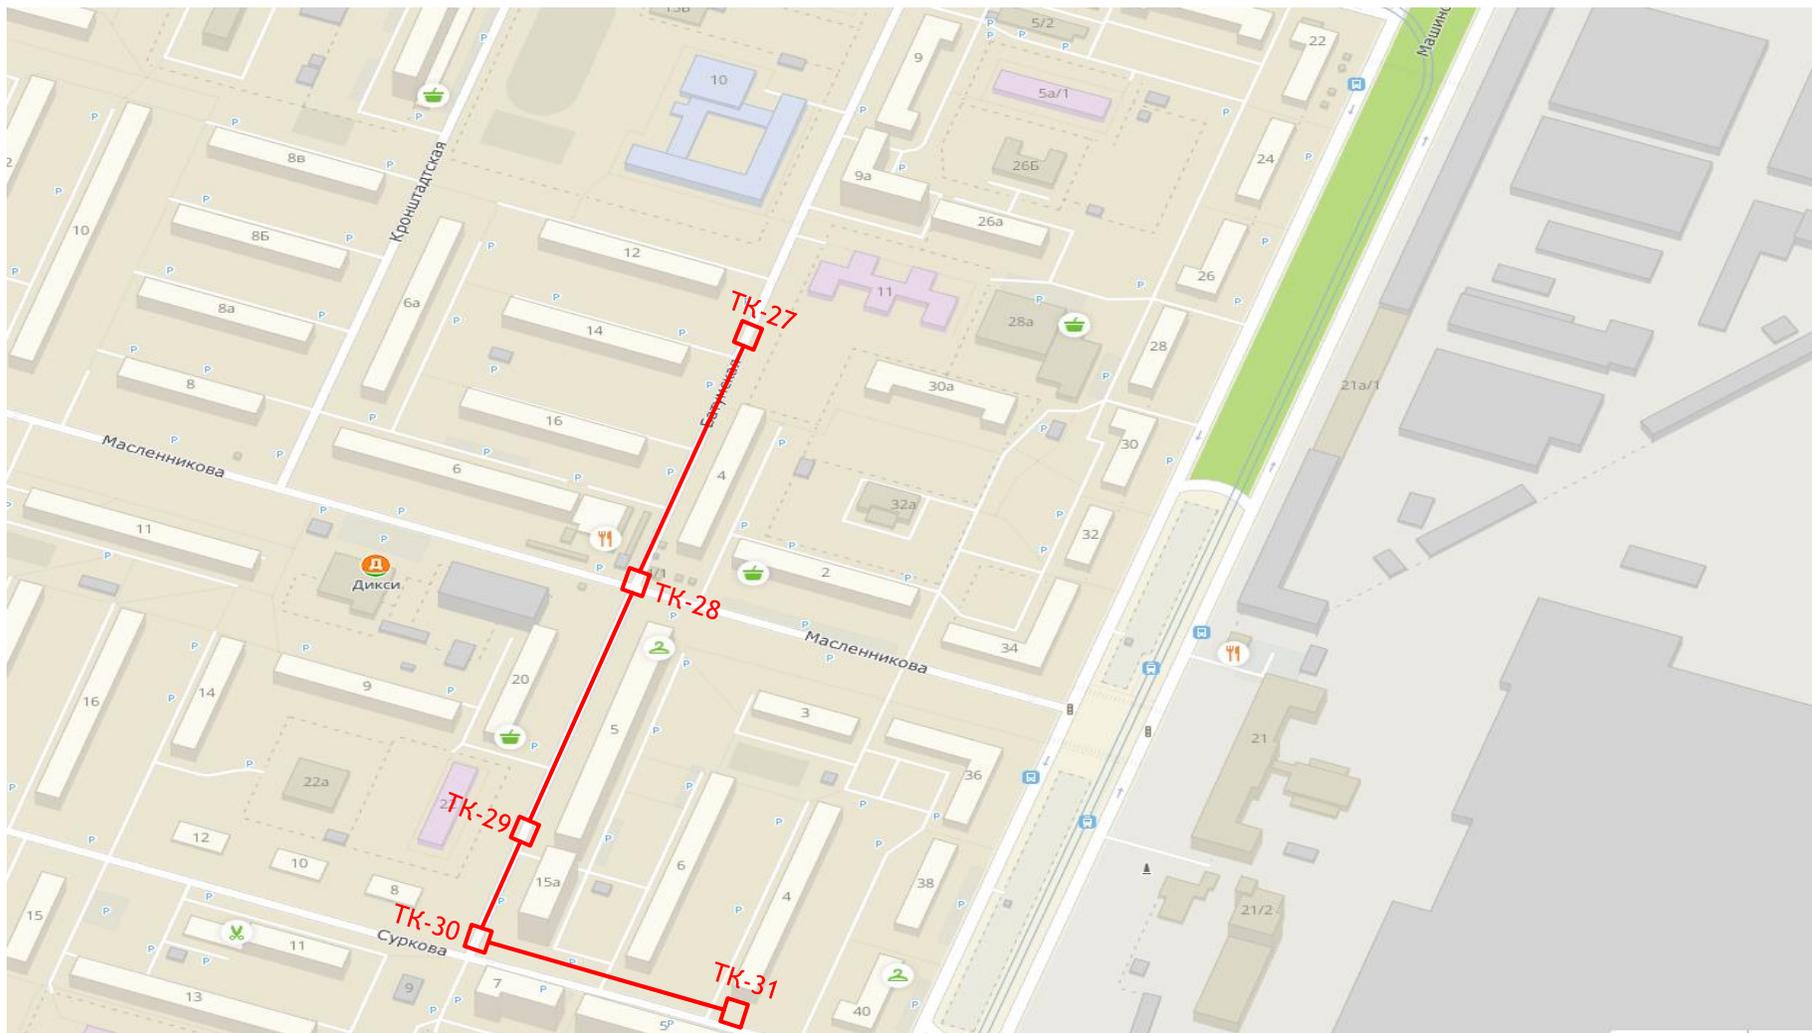


**Участок т/м ЧТЭЦ-1-ЧТПЗ от ТК-27 до ТК-31 по ул. Батумская-Суркова, Ду=720 мм, Lк=496 м в ППУ изоляции.**

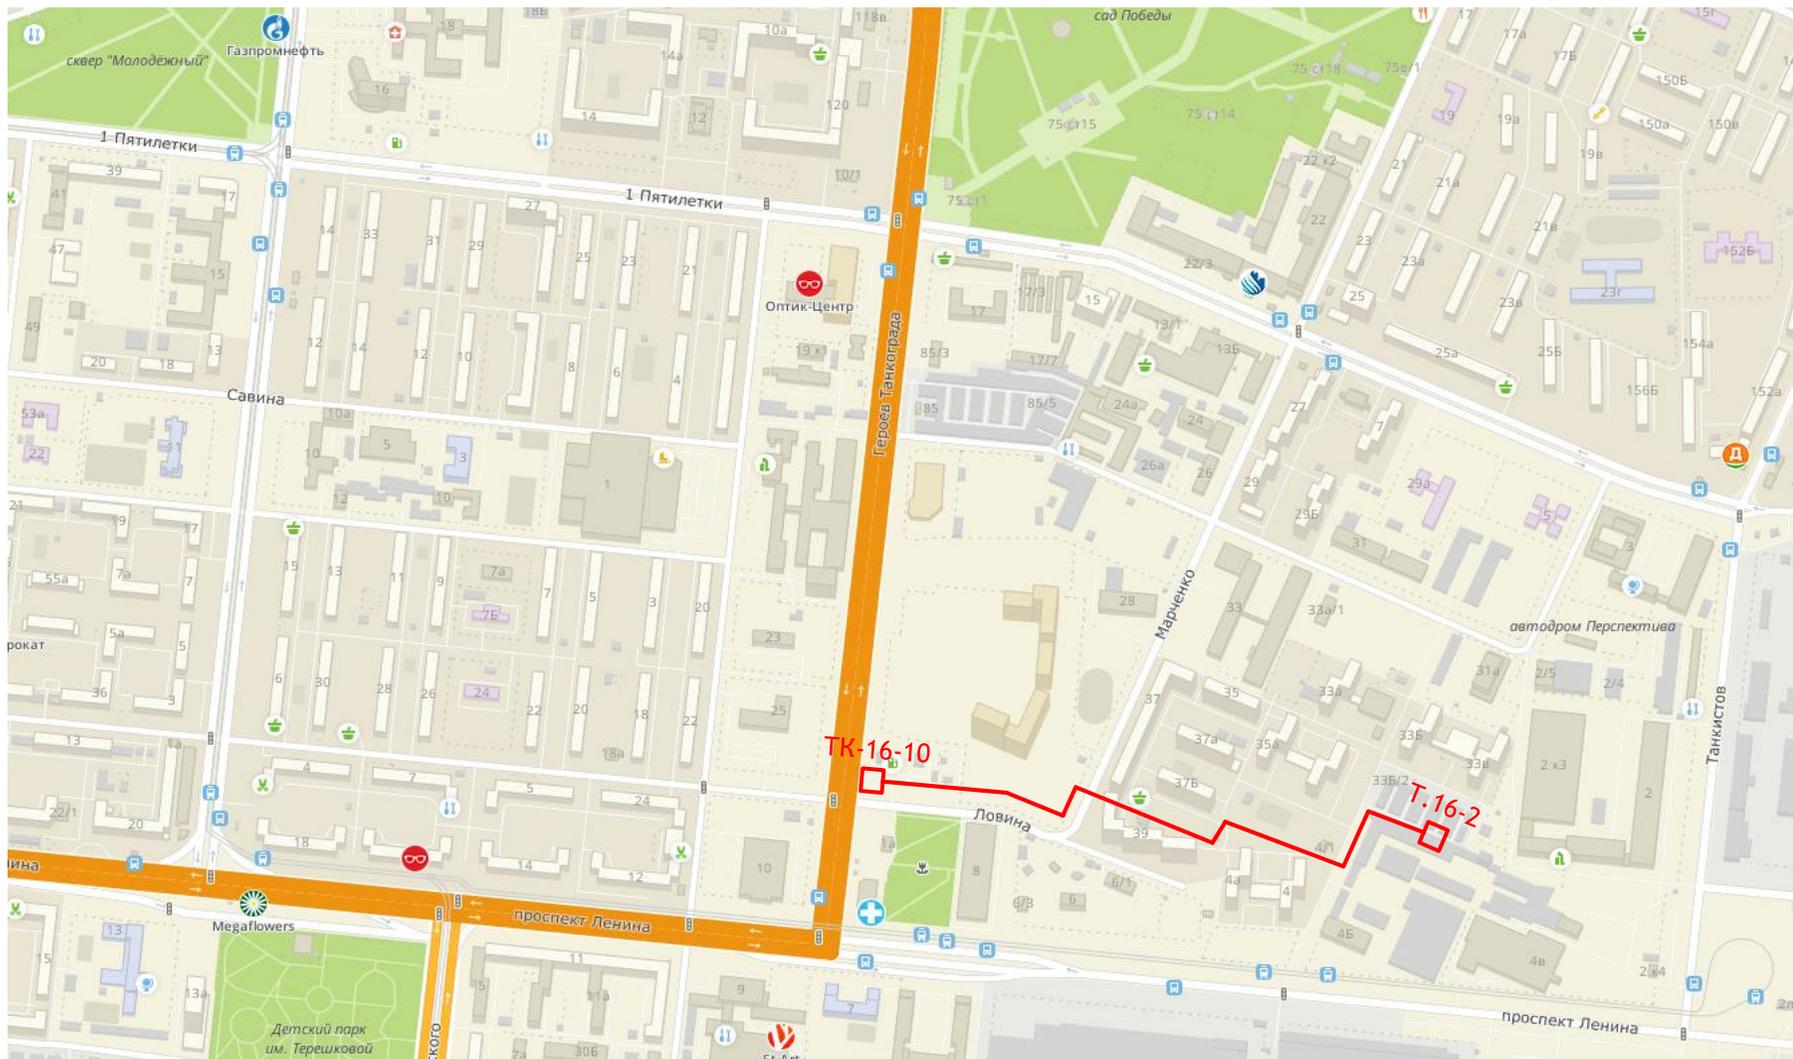


**Участок т/м ЧТЭЦ2-Бажова от Т.16-2 до Т.16-10, 2Ду=500 мм,  
Lк=628 м по ул. Ловина в ППУ изоляции.**




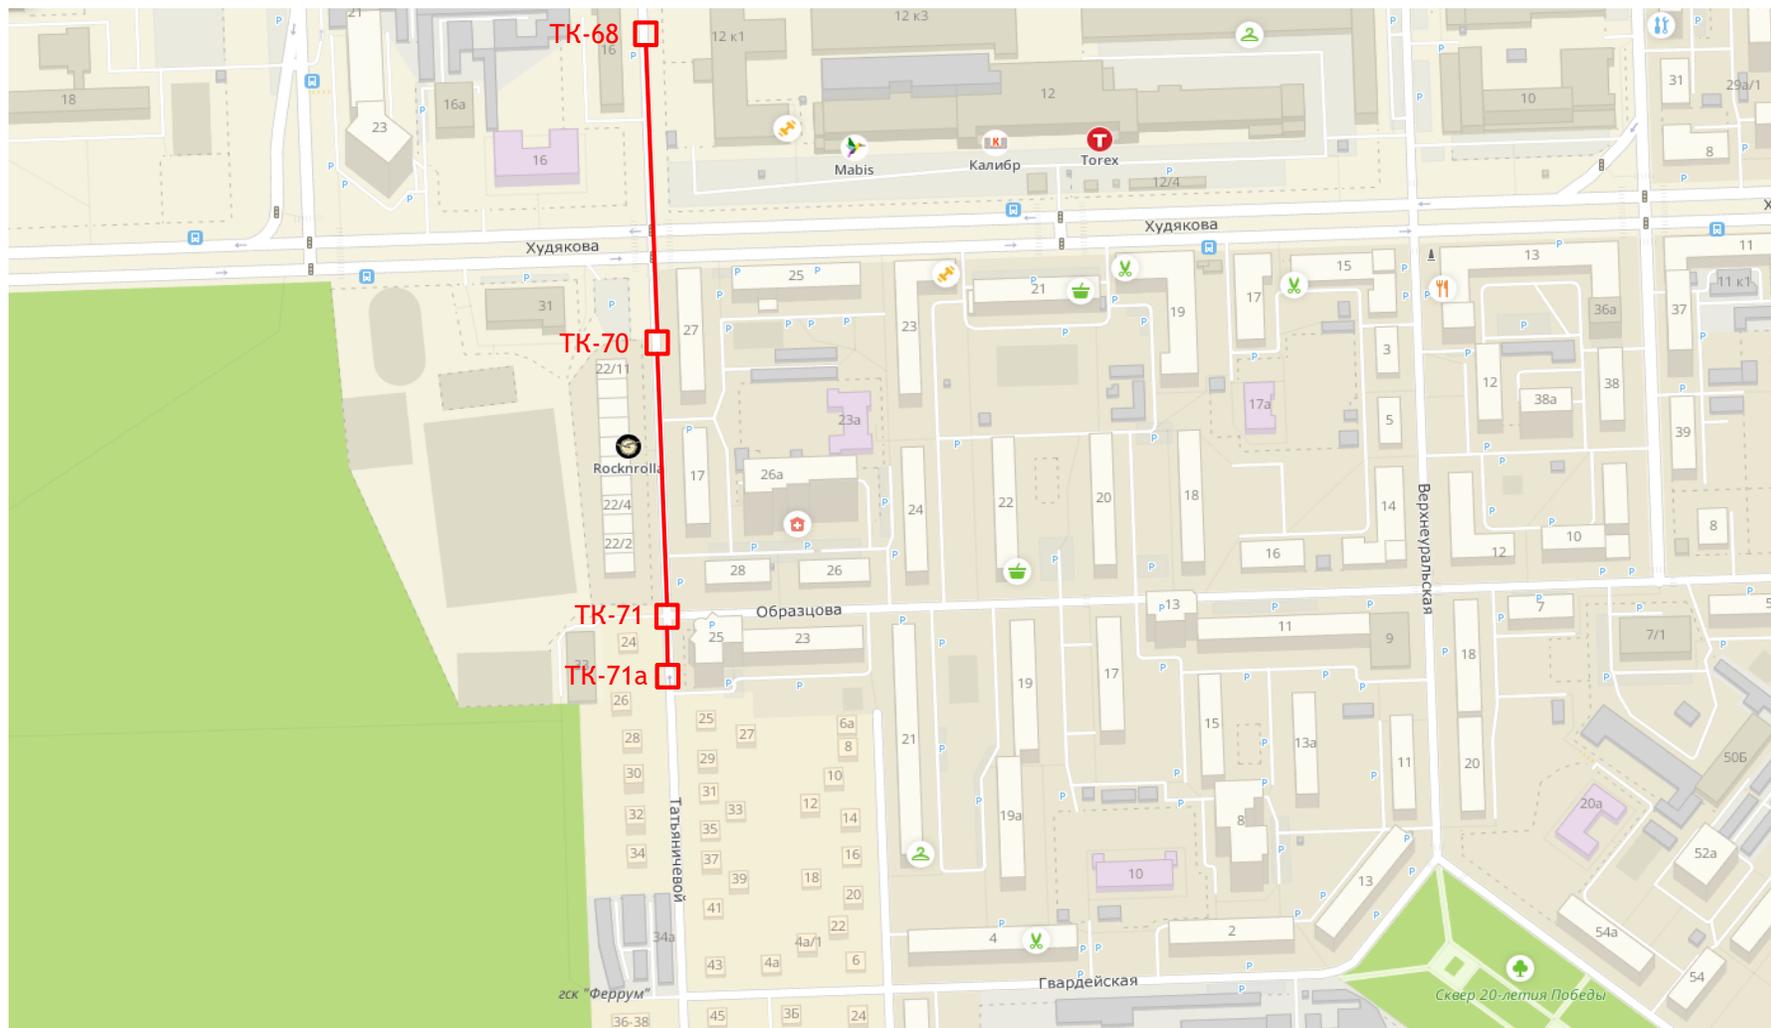


**Участок тепловой сети от ТК-68 до ТК-71А  
по ул. Татьянической, Ду=350 мм, Lк=345 м в ППУ изоляции.**

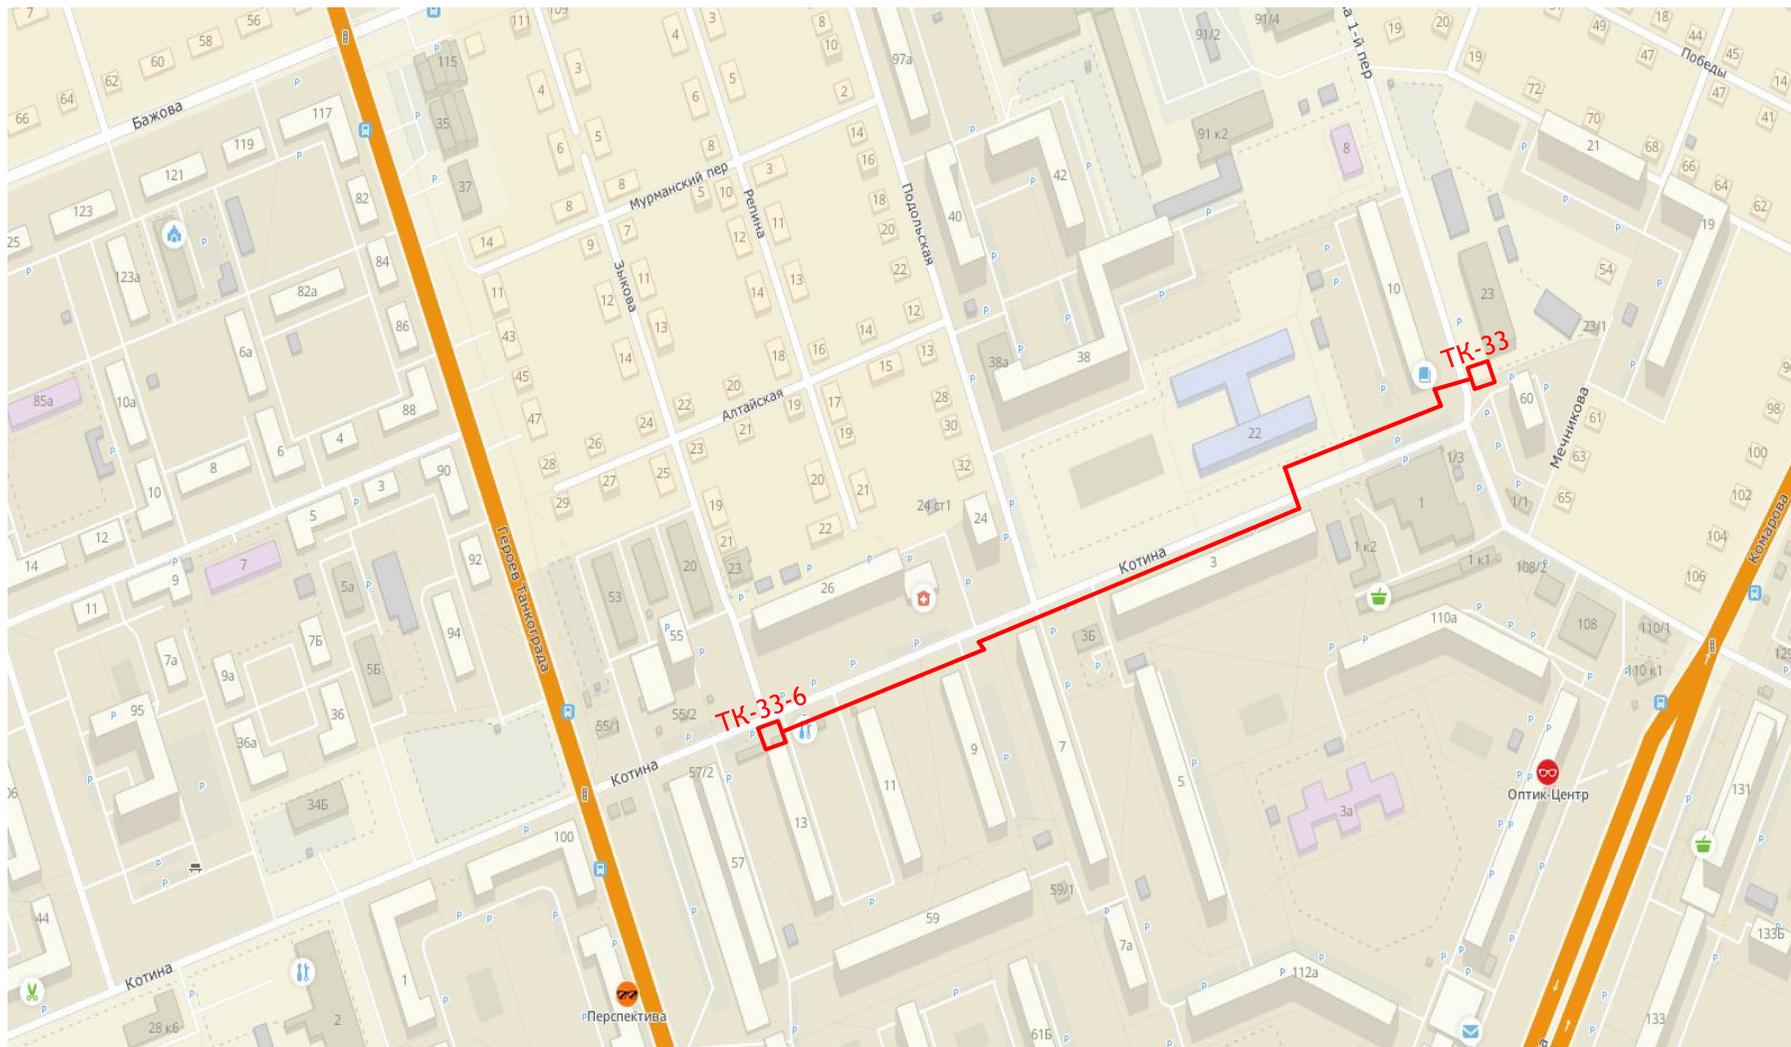

**Участок теплотрассы от ТК-33 до ТК-33-6 по пер. Лермонтова,  
Ду=250/200 мм, Lк=432/115 м в ППУ изоляции.**

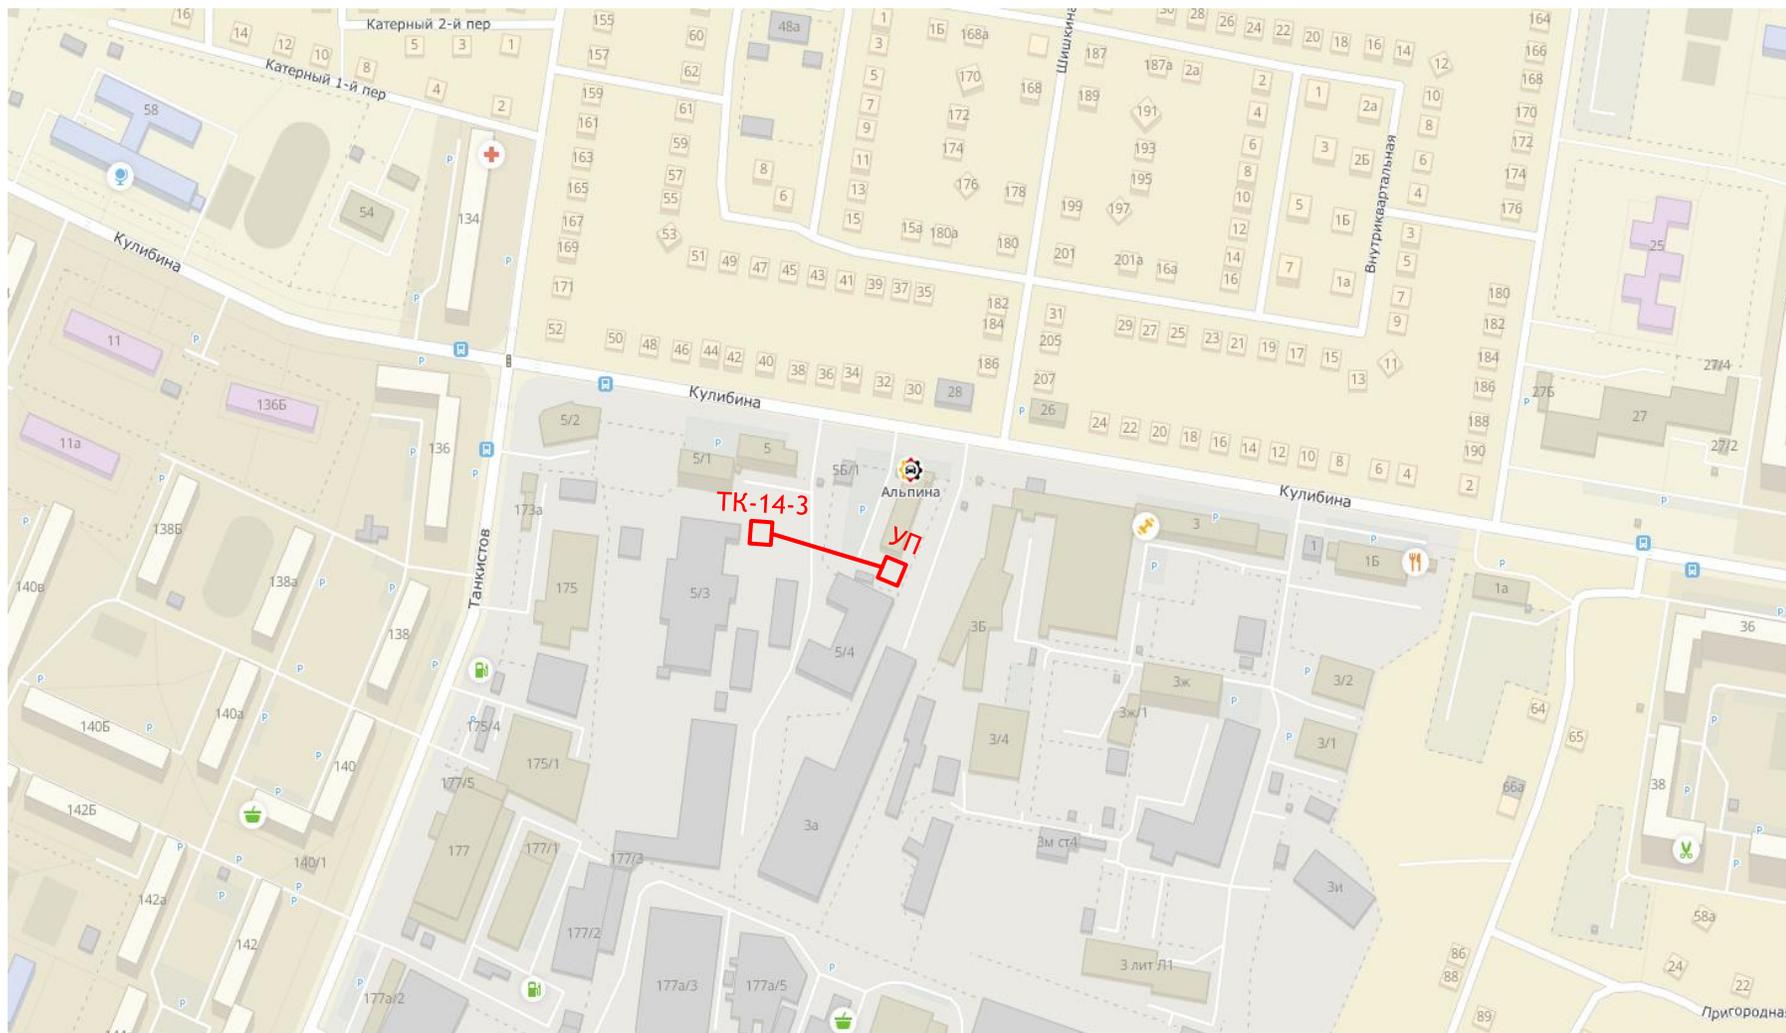


**Участок теплотрассы от ТК-14-3 до УП возле ТК-14-3А, Ду=200 мм, Lк=250 м в ППУ изоляции.**

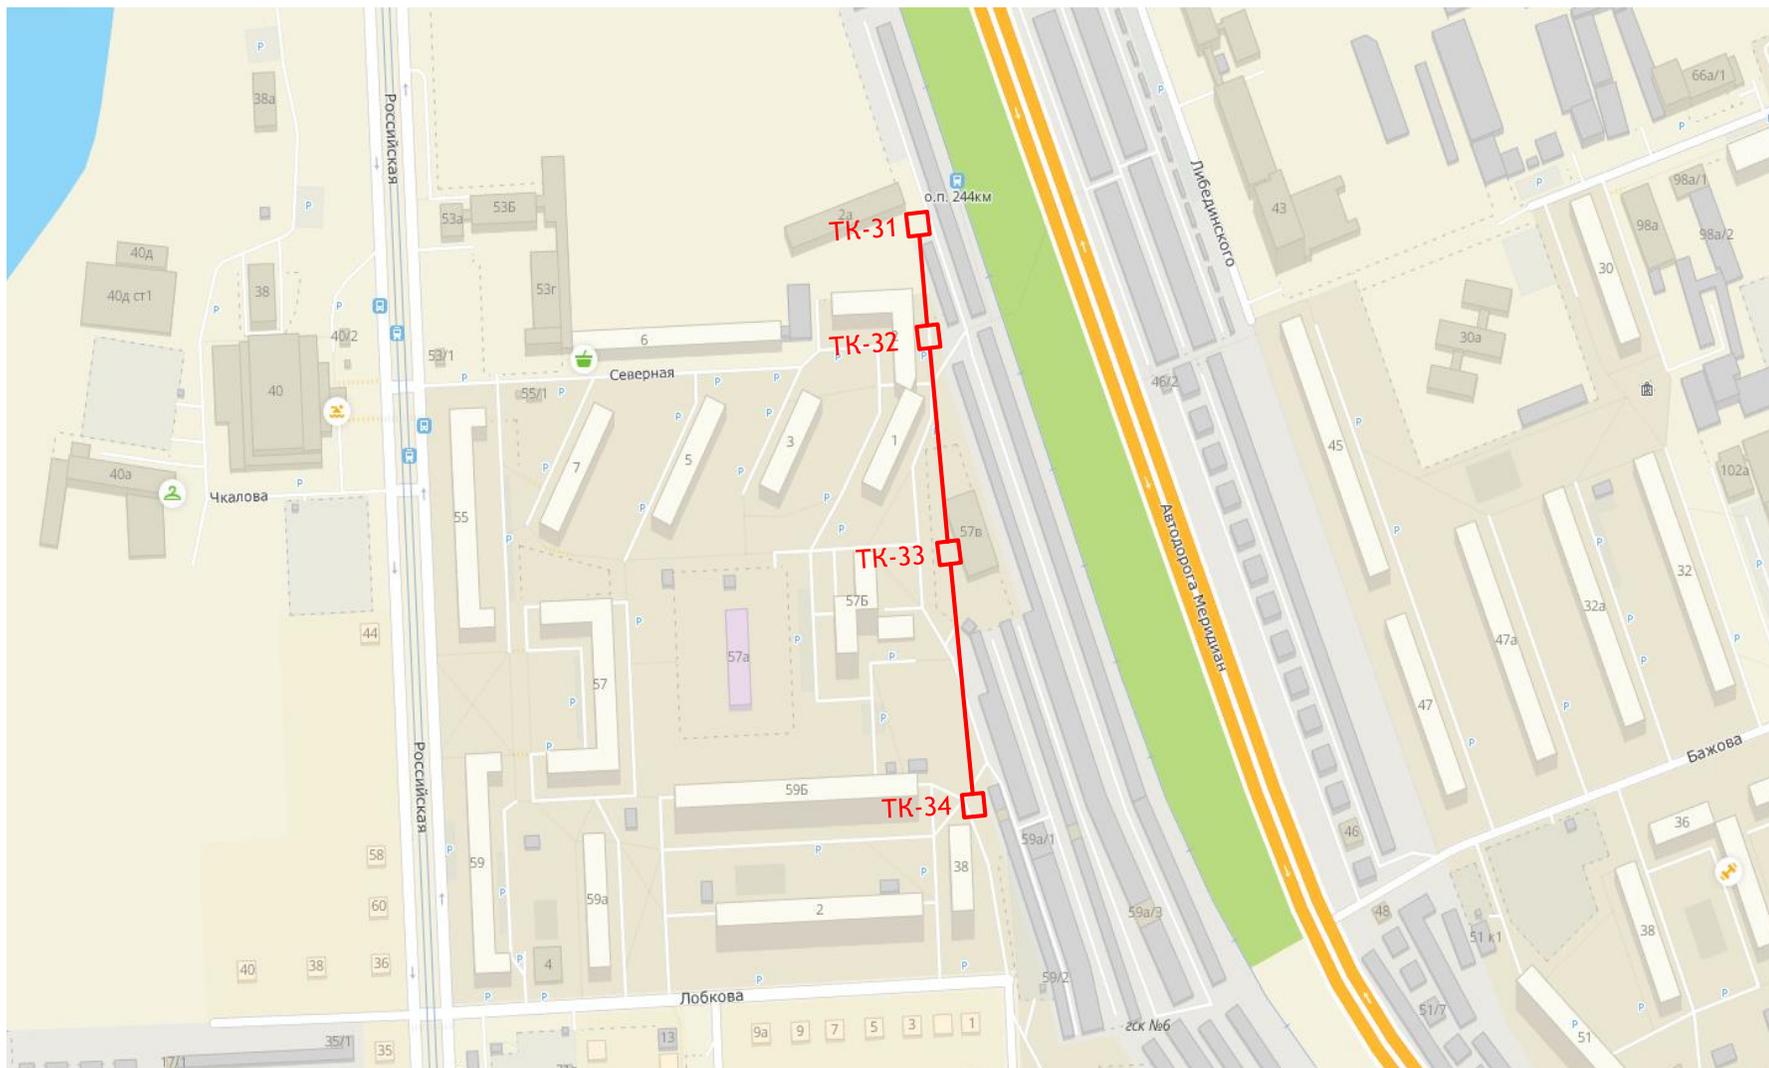


**Участок теплотрассы на 5 т/м ЧТЭЦ-4 от ТК-31 до ТК-34  
по ул. 3 Интернационала, Ду=700 мм, Lк=330м.**





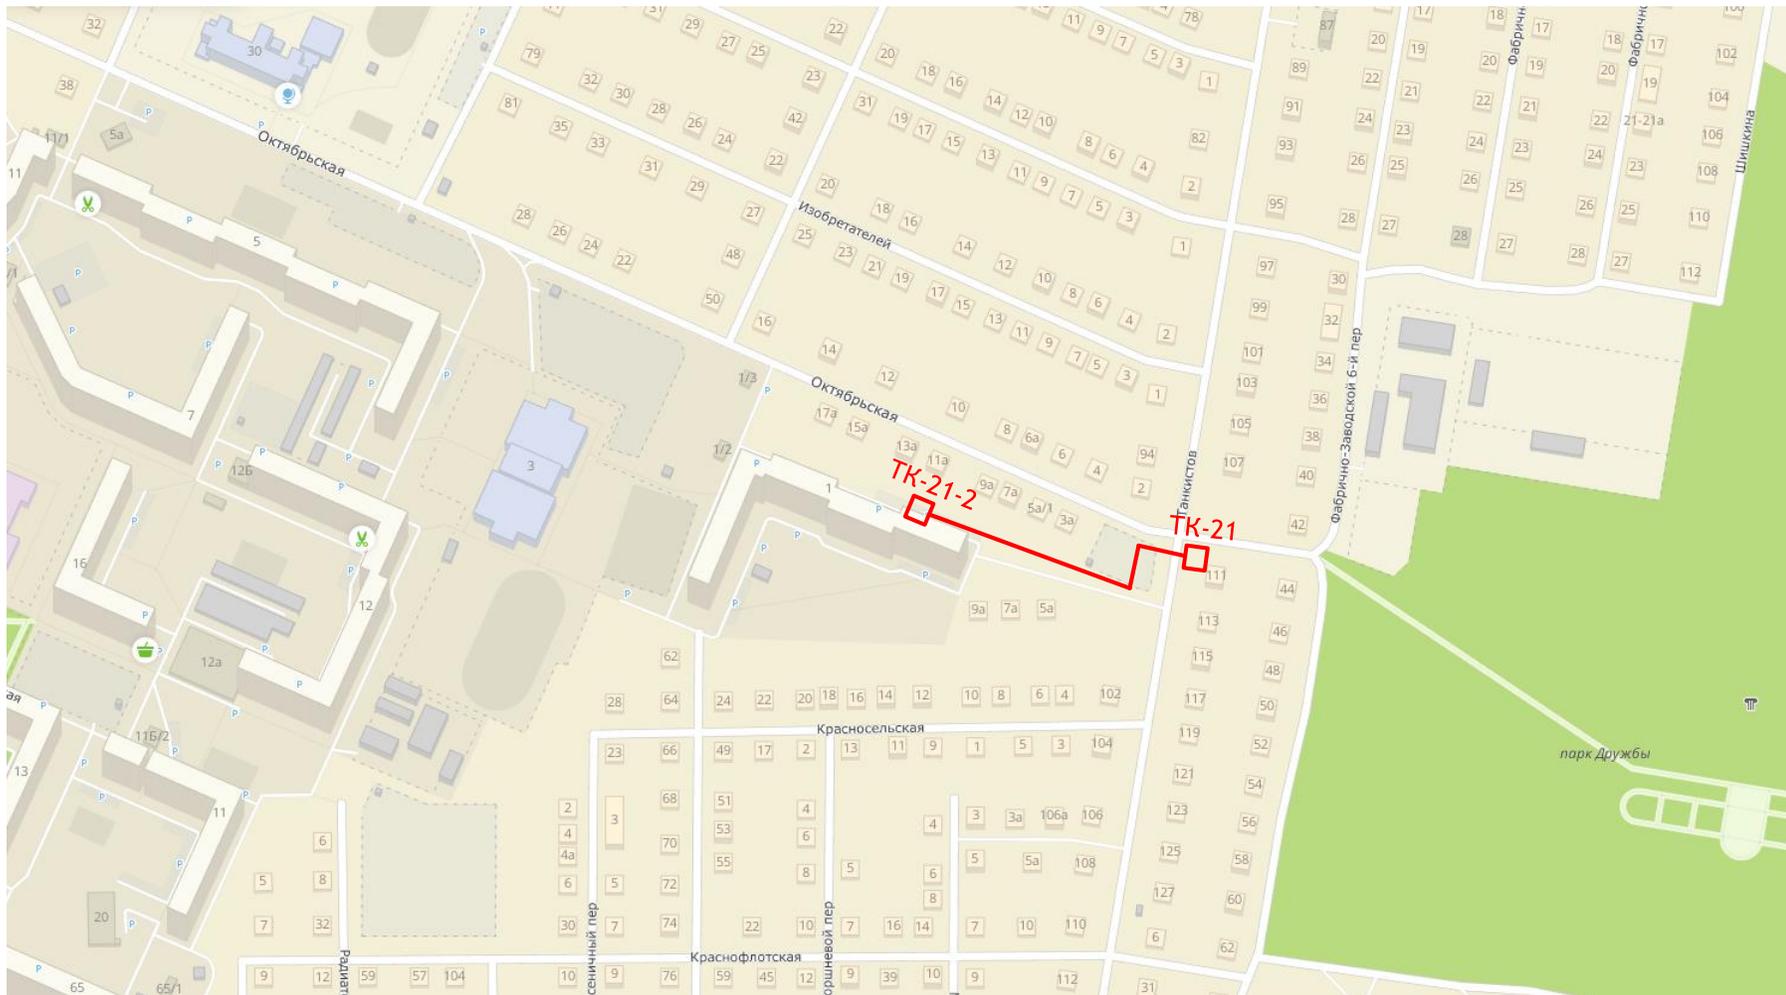


**Участок теплотрассы от ТК-21 по ул. Танкистов до ТК-21-2 по ул. Октябрьская, Ду=500 мм, Lк=200 м в ППУ изоляции.**

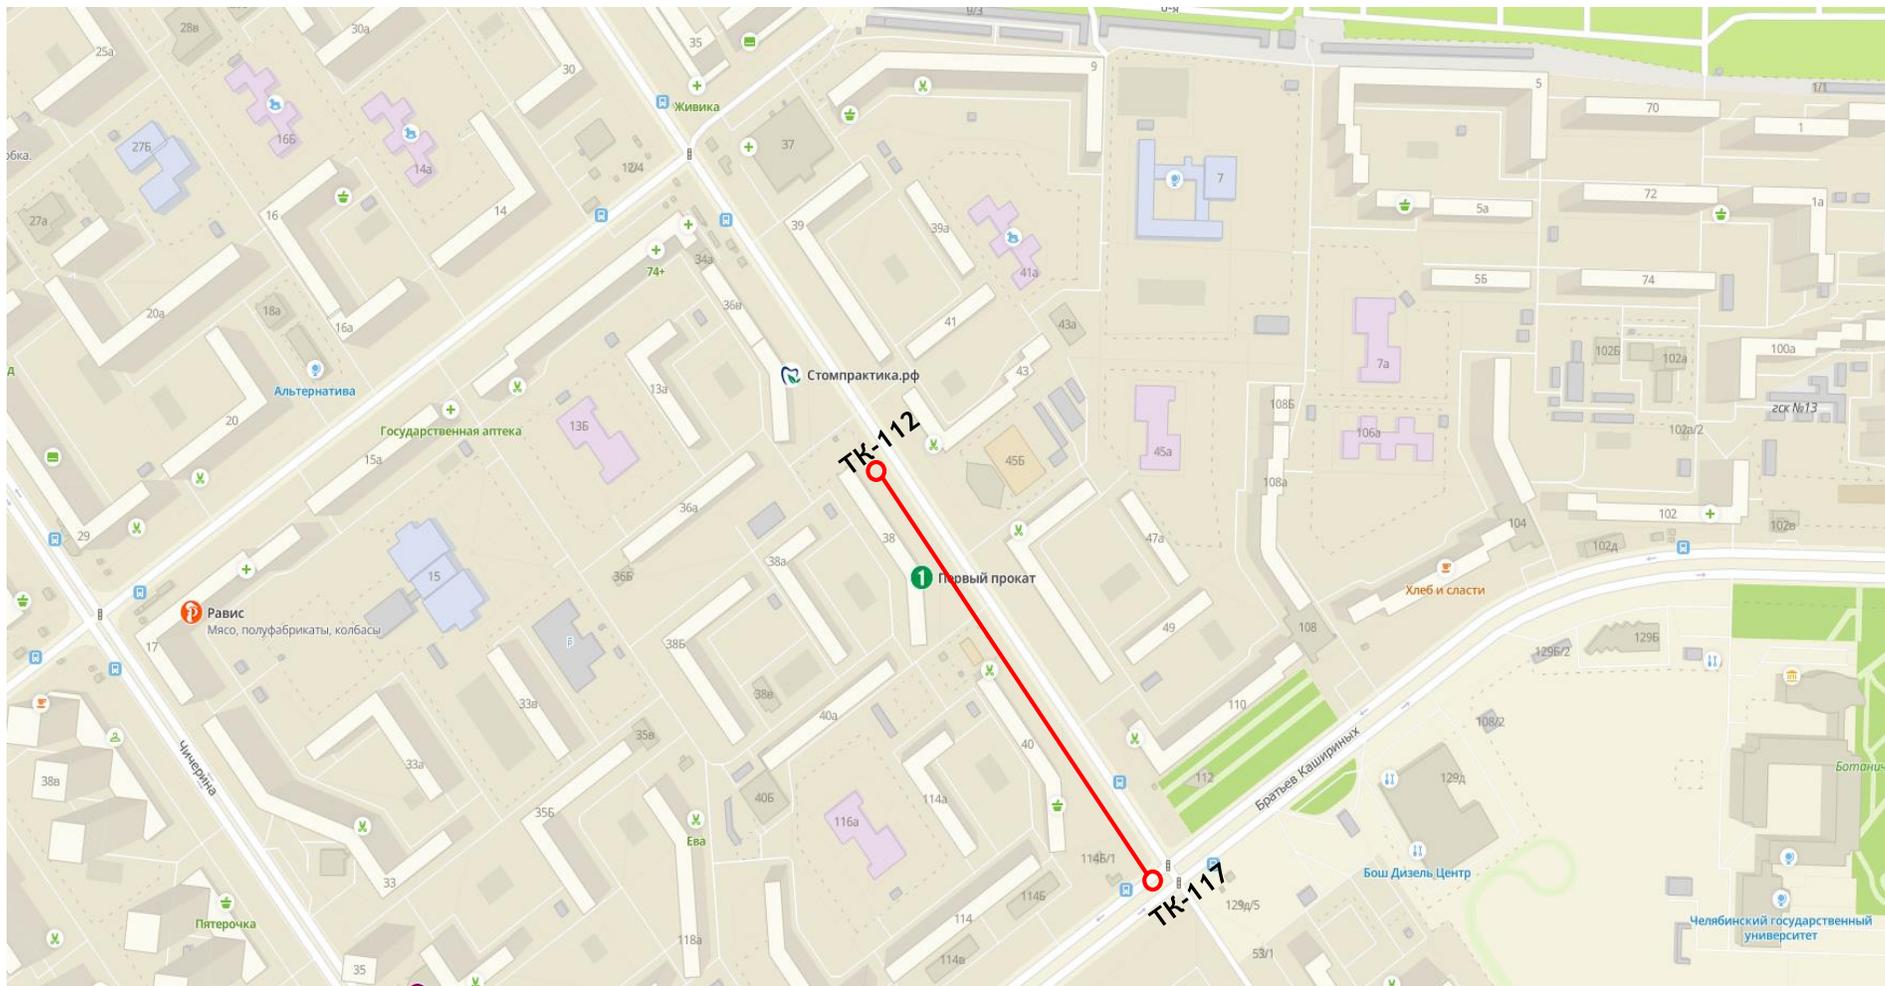


**Участок теплотрассы 3 т/м СЗК от ТК-112 до ТК-117 по ул. 40 лет  
Победы Ду700мм, Lк=394 м.**



**Участок теплотрассы т/м ТЭЦ-1 – Новороссийская от ТК-46 до ТК-50 по ул. Гагарина в ППУ изоляции Ду500мм, Lк=380 м.**

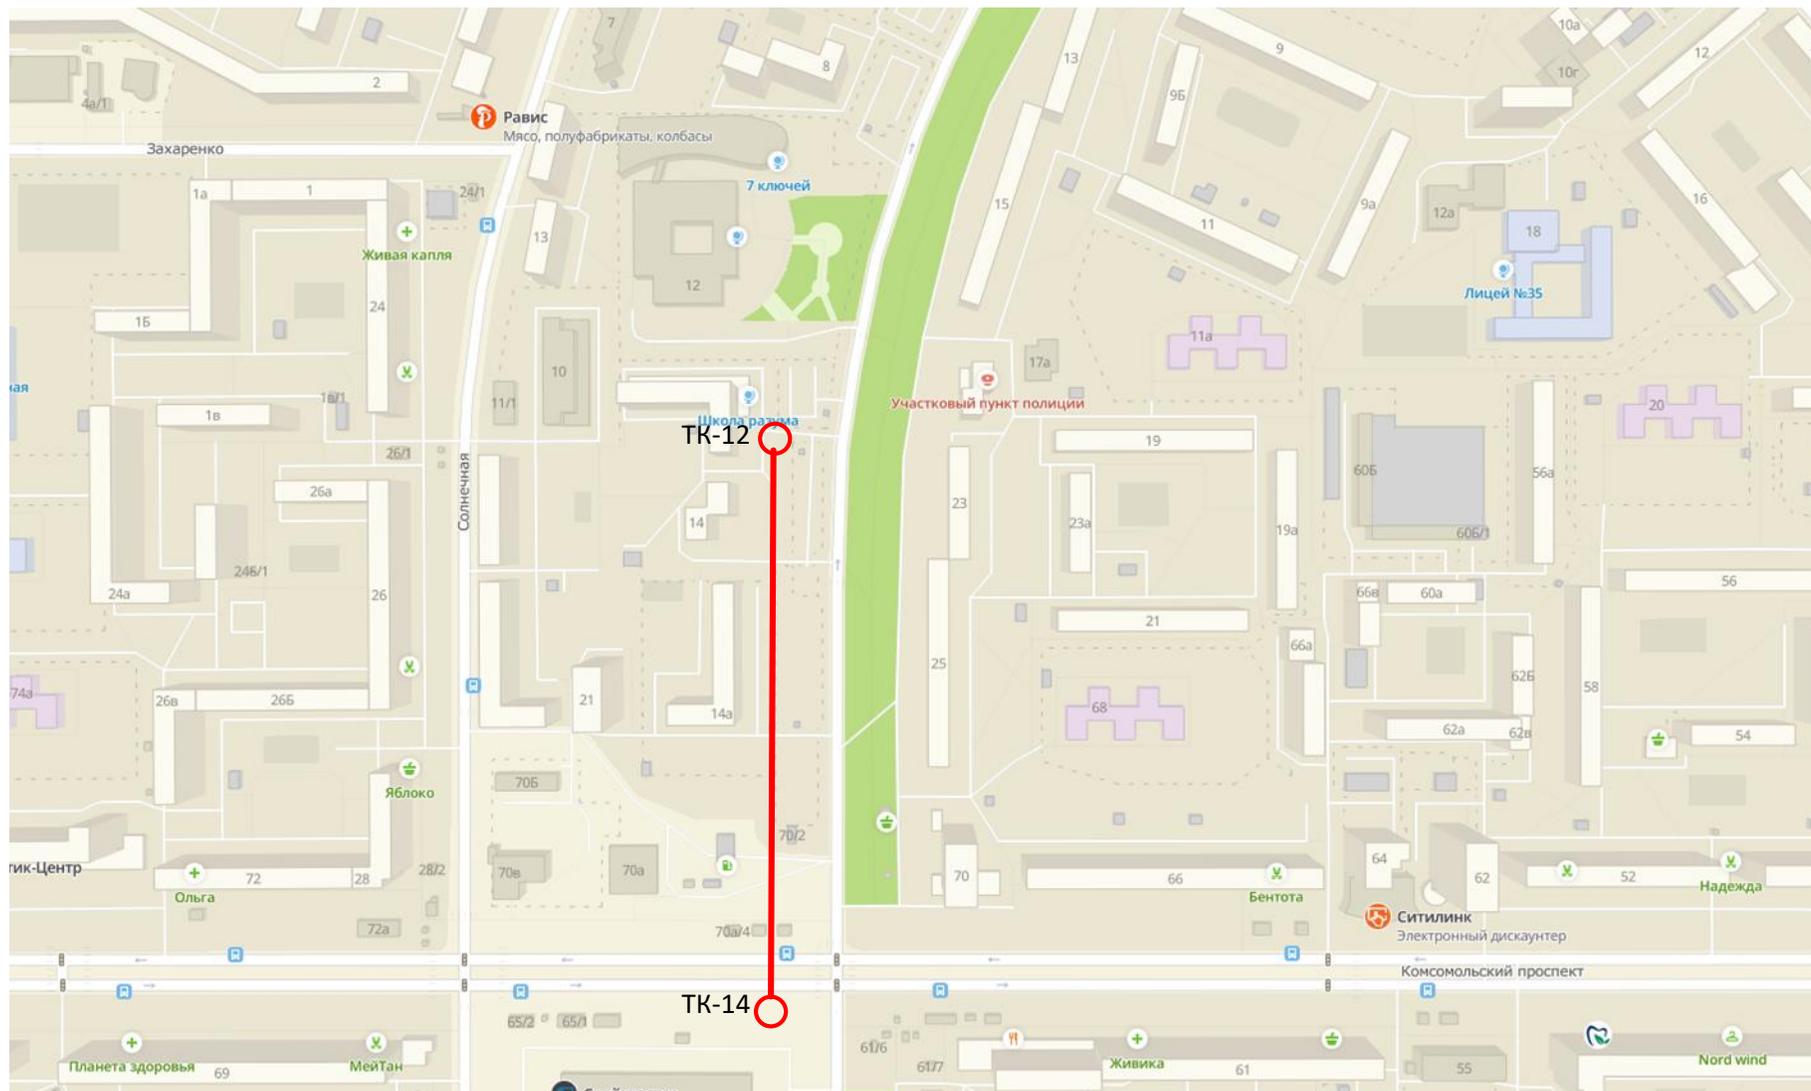

**Участок теплотрассы 1 т/м СЗК Ду800мм, Lк=362 от ТК-12 до ТК-14 по ул. Комсомольский проспект.**

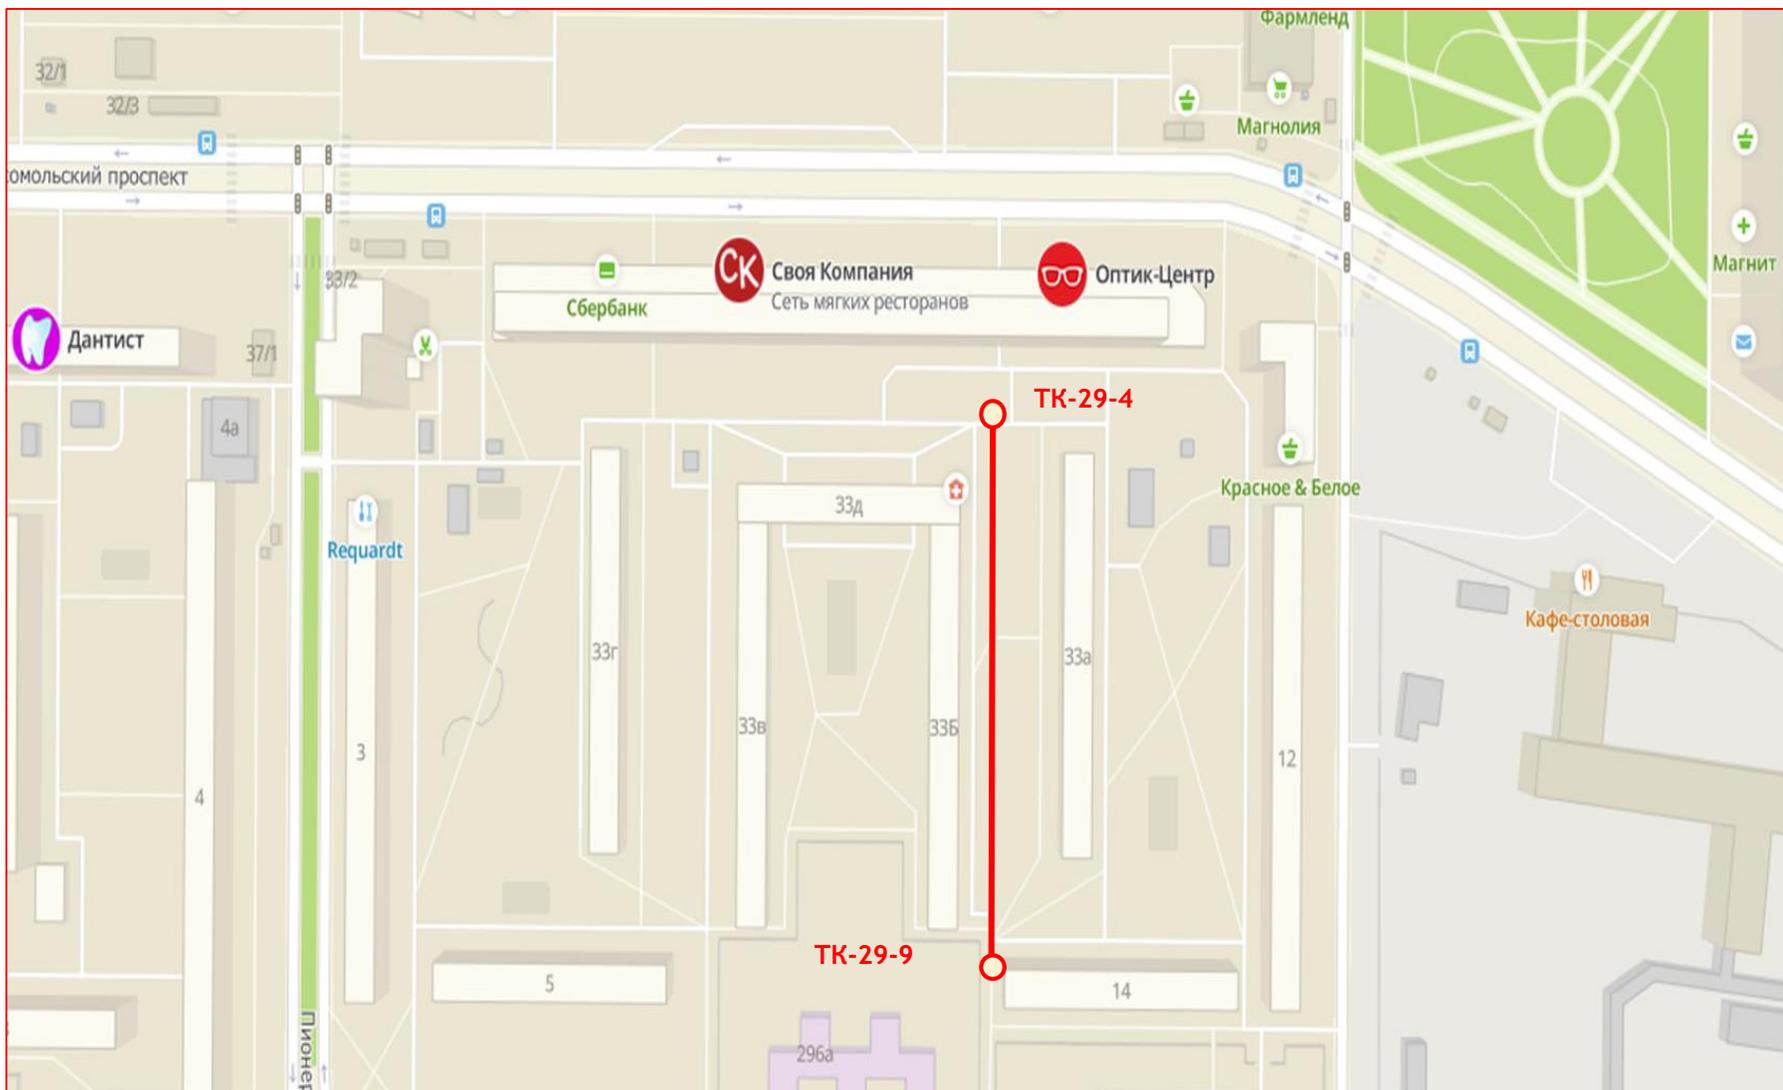

**Участок теплотрассы 1 т/м СЗК от ТК29-4 до ТК29-9, Ду250мм,  
Lк=182.**